


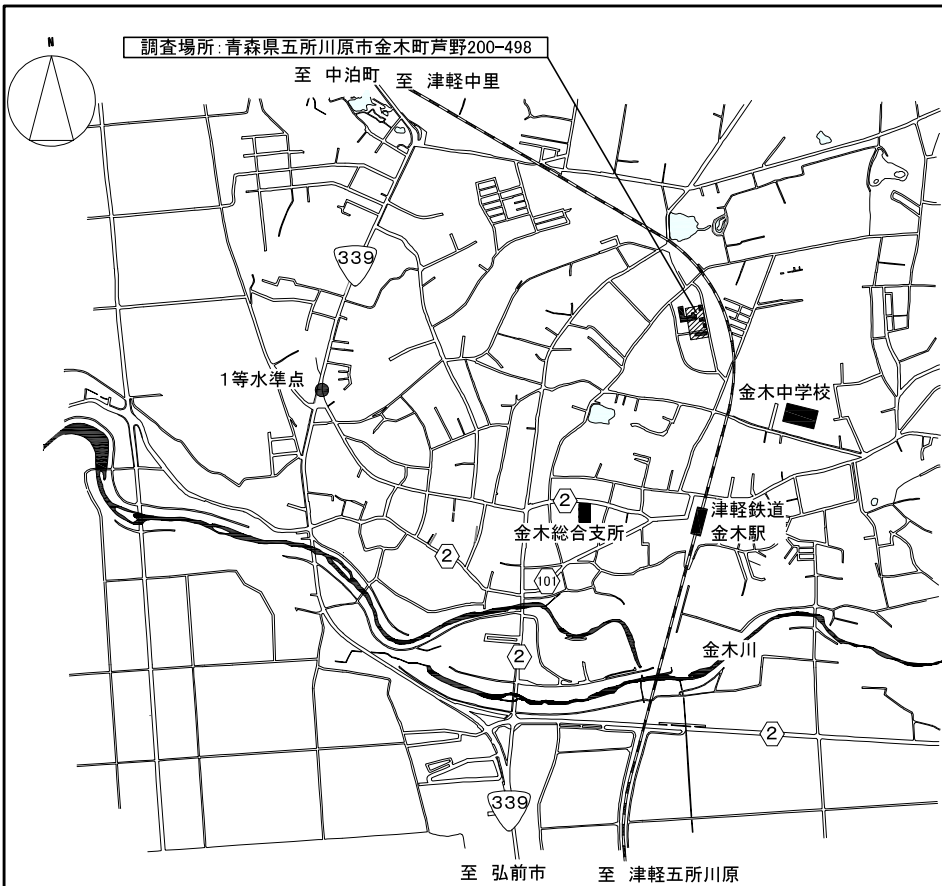

案内図

< 別 表 >

サンプリング 番号	ボーリング 位置 記号	サンプリング の種別	サンプリング の位置	想定土質	物理試験		変形・強度		圧密 試験
					土粒子密度 含水比	液性限界 塑性限界 ・稠度	試験 一軸	試験 三軸	
1	No.1	乱れた試料	GL-6m	有機質シルト	○	○			
2	No.1	乱れた試料	GL-3m	細砂	○	○			

< 配置図 凡例 >


- ⊗: KBM (境界杭天端)
- ⊕: ボーリング位置 (監督職員の指示による)
- ▨: 既存建築物

※ 水準測量範囲は、当該敷地範囲及び周囲1m程度とする(約2,600m)

(既存建築物の建築面を除いた面積)

※ 水準測量の実施に必要な標高データを持つ基準点までの距離は約1,100m

※ 方眼線の間隔は5mメッシュとする

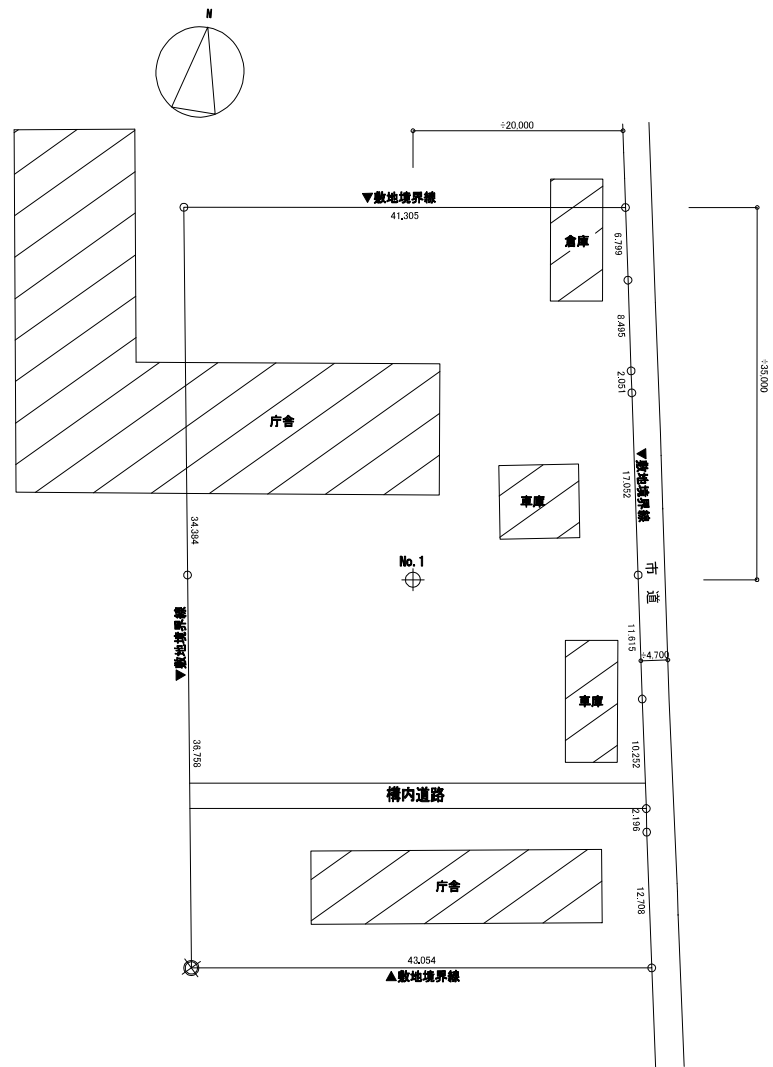

津軽森林管理署金木支署	敷地調査	2
案内図、配置図	S=1/(図示)	2
東北森林管理局		